


WinRelais version 2.4 (mars 2022)

WinRelaisBase & WinRelaisCable

<i>Caractéristiques de ce document</i>	
Logiciel concerné	WinRelais
Versions concernées	Version 2.4 (sortie mars 2022) et suivantes
Date	12 mars 2022
Auteur	Eynard Pascal / Auteur WinRelais
Editeur	INGE REA
Licence	Libre de droits

Introduction

Ce document explique comment utiliser le nouvel objet câble (définition) pour générer un carnet de câble, en liaison avec une base de données.

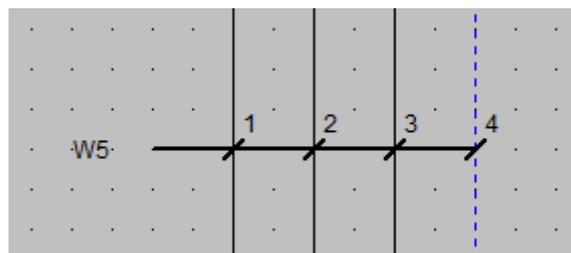

Nouvel objet Câble (définition)

Pour une introduction sur la gestion des câbles dans WinRelais : voir le document :



Aide WinRelais 25 - Gestion des câbles dans WinRelais.pdf

Téléchargement : http://www.typonrelais.com/index.php?page=telecharger_wr

1 - Rappel : Utilisation de la base de donnée des produits

A un symbole peut être associé jusqu'à 3 produits :

Dialogue Modifier un symbole / Onglet Autre : Choix des produits

- ⇒ Ce qui permet de générer des nomenclatures
- ⇒ Ce qui permet aussi d'afficher des informations extraites de la base de donnée dans les 8 champs d'un symbole sur le schéma :


Utilisation d'une information extraite de la base de donnée

C'est la base WinRelaisBase :


- Configuration dans : Dialogue Générer la nomenclature / Onglet WinRelaisBase.
- Le logiciel WinRelaisBase (ou Access) permet l'édition de cette base de données.

2 - Nouveauté de la version 2.4 : Objet Câbles (définition) & base de donnée WinRelaisCable

Version 2.4 : Nouvel objet Câble (Définition) :

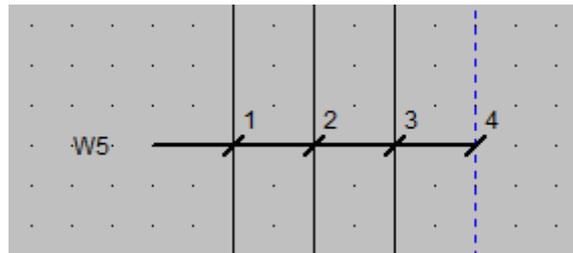

Cet objet se place avec les 2 commandes suivantes :

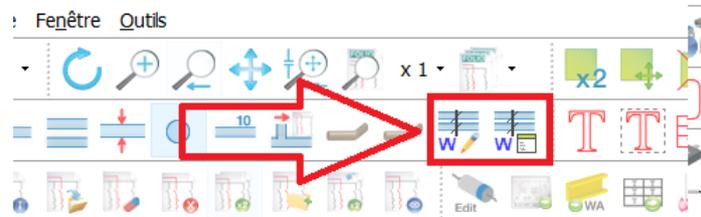

Commandes : Câbles (définition)

Un objet câble peut avoir jusqu'à 3 produits :

Définir un câble (Définition)

Produit	
<u>Produit [Base de données Câbles]</u>	
Classe	Code
1 CABLE	U-1000 R2V 2x150 ² VJ
2 CABLE	CODE123
3	

Définition des produits d'un câble

- ⇒ Pour générer le carnet de câble (définition)
- ⇒ Pour afficher des informations extraites de la base de donnée dans les 6 champs d'un câble.

Définir un câble (Définition)

Nom			
Nom	Align.	Vis.	Police
W2	Centré	<input checked="" type="checkbox"/>	Arial, 3 mm, 0°, Noir,
<input type="checkbox"/> Encadrer le nom	Appliquer	<input type="checkbox"/> Aux câbles de même nom	<input type="checkbox"/> A tous les câbles du schéma
Champs			
Désignation	Align.	Vis.	Police
#1#LIBELLE	Droit	<input checked="" type="checkbox"/>	Arial, 3 mm, 0°, Noir,
Fabricant	Align.	Vis.	Police
#2#LIBELLE	Droit	<input checked="" type="checkbox"/>	Arial, 3 mm, 0°, Noir,

Utilisation des informations extraites de la base de donnée

3 - Choix de la base de donnée, pour les câbles = WinRelaisCable

2 possibilités :

⇒ La même base de donnée que pour les symboles, avec une table CABLE (mais pas obligatoire)

Avantage : WinRelaisBase permet son édition

Inconvénient : Nom et nombre des colonnes imposé et limité :

CARACTERISTIQUE
CODE
COLISAGE
DATE_SAISIE
DESCRIPTION
FABRICANT
MNEMONIQUE
PRIXHT
PRODUIT
REMARQUE
REVENDEUR
SERIE
TAILLE
UNITFACT
VUE_ARMOIRE
WEB

⇒ Une autre base de donnée, dédiée pour les câbles.


Avantage : Le nom et le nombre de colonne n'est pas limité, ni imposé

(Seule la colonne CODE est obligatoire / Plusieurs tables possibles)

Inconvénient : Il faut utiliser ACCESS ou LIBRE OFFICE BASE pour son édition.

(mais est-ce vraiment un inconvénient ?)

La configuration se fait dans l'onglet WinRelaisCable du dialogue Générer le carnet de câbles (Définition) :

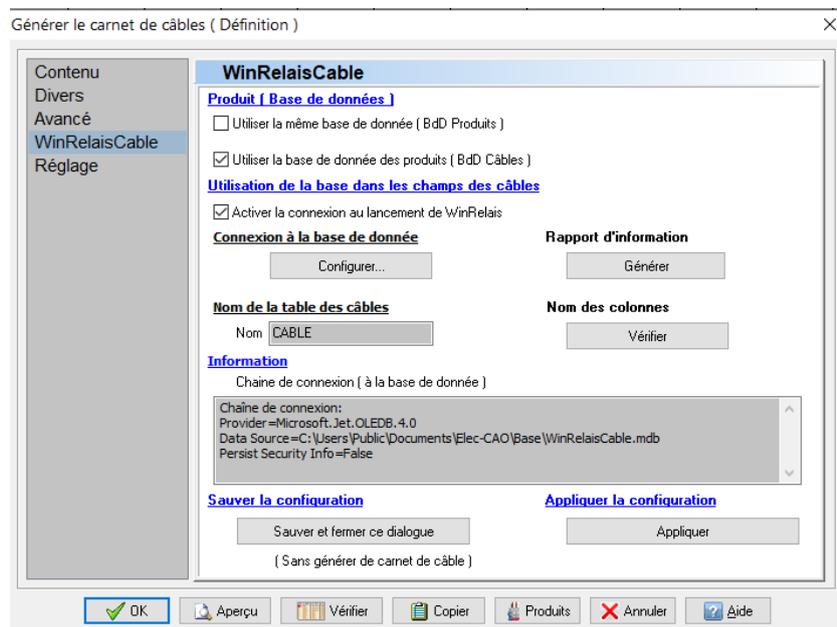

Dialogue Générer le carnet de câble / Onglet WinRelaisCable

Le bouton Rapport d'information permet une analyse de la base utilisée.

Journal (WinRelais)

Connexion utilisée pour accéder à la base de données

Activer la connexion au lancement de WinRelais: Oui

Chaine de connection

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\Base\Base câble modifié).mdb;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False;

Fichier Base de données (BdD):

C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\Base\Base câble (SEE modifié).mdb

Nom de la table des câbles

CABLE

Extrait du Journal : Rapport d'information

4 - Exemple de base de donnée Câble dédiée : (= WinRelaisCable)

CODE	LIBELLE	FABRICANT	SERIE	PRODUIT	SECTION	ISO
U-1000 R2V 2x150 ²	CABLE RIGIDE NON ARME (1)		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	150	
U-1000 R2V 2x150 ² VJ	CABLE RIGIDE NON ARME		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	150	
U-1000 R2V 2x185 ² VJ	CABLE RIGIDE NON ARME		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	185	
U-1000 R2V 2x240 ²	CABLE RIGIDE NON ARME		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	240	
U-1000 R2V 3x240 ²	CABLE RIGIDE NON ARME		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	240	
U-1000 R2V 3x300 ² Black	CABLE RIGIDE NON ARME		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	300	
U-1000 R2V 4x150 ²	CABLE RIGIDE NON ARME		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	150	
U-1000 R2V 4x185 ²	CABLE RIGIDE NON ARME (U-1000 R2V 4x185 ²)		U-1000 R2V	CABLE RIGIDE	185	
CODE123	LIBELLE_CODE123_PASCAL			PRODUIT_CODE123_Pascal	123	ISO
H05 V-K 1x0,5 ² Blanc	CABLE BASSE TENSION HARMONISE POUR INSTALLATION DOMESTIQUE		H05 V-K	CABLE SOUPLE	0,5	
H05 V-K 1x0,5 ² Bleu	CABLE BASSE TENSION HARMONISE POUR INSTALLATION DOMESTIQUE		H05 V-K	CABLE SOUPLE	0,5	
H05 V-K 1x0,5 ² Brun	CABLE BASSE TENSION HARMONISE POUR INSTALLATION DOMESTIQUE		H05 V-K	CABLE SOUPLE	0,5	
H05 V-K 1x0,5 ² Gris	CABLE BASSE TENSION HARMONISE POUR INSTALLATION DOMESTIQUE		H05 V-K	CABLE SOUPLE	0,5	

Extrait exemple de la base de donnée des câbles

5 - Livraison de la base dédiée Câble : WinRelaisCable.mdb

- ◆ La base livrée (= le fichier WinRelaisCable.MDB) est une petite base de donnée non exhaustive.

Il vous appartient de la compléter et de la personnaliser.

- ◆ Pour gérer (éditer & modifier) cette base de donnée, vous devez utiliser Access ou tout autre logiciel permettant l'édition de fichiers MDB. Il n'existe pas de logiciel de gestion comme WinRelaisBase pour cette base câble.

6 - Structure de la base dédiée Câble : WinRelaisCable.mdb

Les règles à respecter sont les suivantes :

- Colonne CODE obligatoire,
- Nom des colonnes libre (dans le respect des règles de nommage SQL),
- Nombre de colonnes libre,
- Nom des tables (classe) libre (dans le respect des règles de nommage SQL),
- Toutes les tables doivent avoir la même structure.

Règles de nommage SQL :

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/odbc/microsoft/column-name-limitations?view=sql-server-ver15>

ou

<https://sql.sh/1396-nom-table-colonne>


⚠️⚠️ Avertissement : Le non-respect des règles de nommage SQL pour le nom des colonnes peut entrainer des erreurs lors de la génération du carnet du câble. Le rapport d'information vérifie ce respect.

👉 Conseil : Si vous récupérer une base de donnée déjà existante, il est vivement conseillé de supprimer les colonnes non utilisées. Plus la base sera simple, plus la génération du carnet de câble sera rapide.

7 - Structure de la colonne Notation : WinRelaisCable.mdb

La colonne NOTATION de la base de données Câble contient la notation du brin.

Elle est utilisée pour proposer automatiquement les brins libres, lors du choix d'un produit, si l'option suivante est cochée :

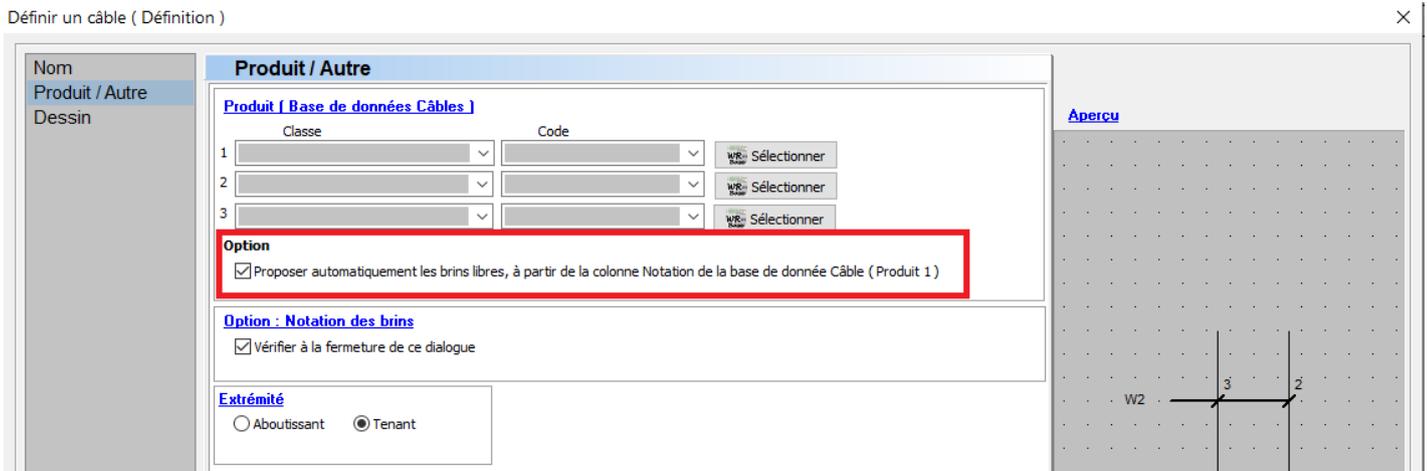


Dialogue Définir un câble (définition) / Onglet Produit/Autre

La notation doit **impérativement** respecter les critères suivants :

Critère	Exemple	Remarque
Utilisation du tiret comme séparateur des brins	1-2-3-4 BK-BL-BR WH-BN-GN-YE-GY-PK-BU-RD-BK-VT-GYPK-RDBU-WHGN-BNGN-WHYE-YEBN-WHGY-GYBN-WHPK	Pas de limitation sur le nombre de brins
Utilisation de 3 points comme séparateur de nombre (entier)	1...20 → 20 brins de 1 à 20 10...20 → 10 brins de 10 à 20	Du mini au maxi : Min...Max
Utilisation du caractère « 3 points de suspension » comme séparateur de nombre (entier) (ALT 0133 : ...)	1...20 → 20 brins de 1 à 20 10.....20 → 10 brins de 10 à 20	Du mini au maxi : Min...Max
Utilisation du tiret pour former des groupes	1...36-GNYE → 36 brins de 1 à 36 + GNYE	

8 - Fonctionnement de la notation automatique des brins

Lors de l'affectation du produit 1, la colonne NOTATION de la base de donnée WinRelaisCable est lue.

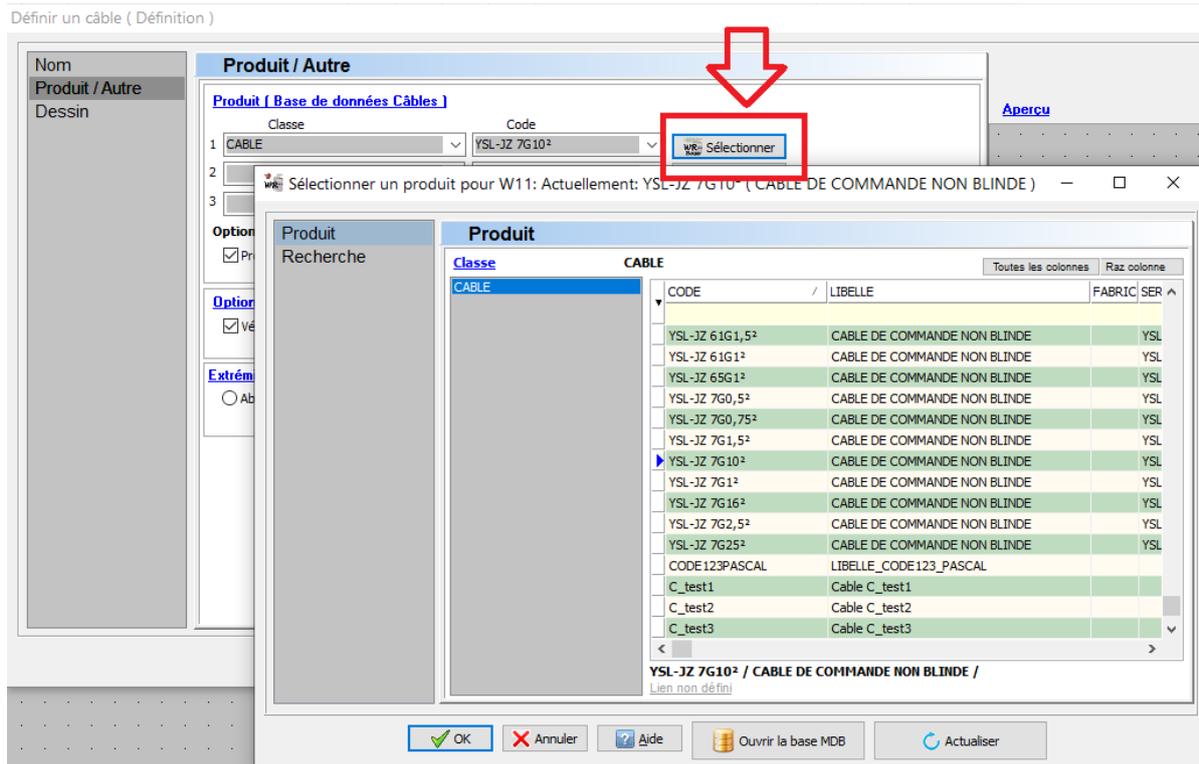


Affectation d'un produit de la base de donnée au câble W11

Il est alors possible à WinRelais de proposer la notation automatique des brins, puisqu'il connaît alors :

- La notation complète du câble (= la colonne NOTATION de la base de donnée)
- Le nombre de brins déjà utilisés sur le schéma pour ce câble.

En cas d'erreur, un avertissement est présent et le détail est disponible dans le Journal.

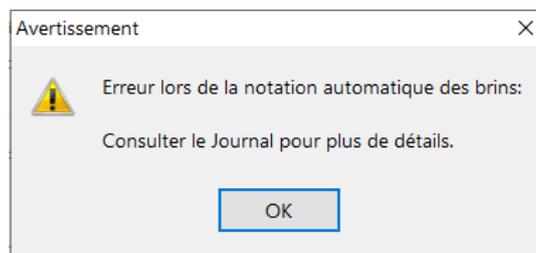

1 - Erreur fatale n° 1
Notation du câble: W8
Plus de brins disponibles